

経営比較分析表（平成29年度決算）

大阪府 池田市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	公共下水道	Ba	自治体職員
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20㎡ ³ 当たり家庭料金(円)
-	68.88	96.48	64.52	1,328

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
103,556	22.14	4,677.33
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
99,853	9.82	10,168.33

グラフ凡例

- 当該団体値（当該値）
- 類似団体平均値（平均値）
- 【】 平成29年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

収益性については、平成26年1月の下水道使用料改定及び終末処理場の維持管理費用の削減により、①経常収支比率は100%を上回ったものの、類似団体平均値を下回った。⑤経費回収率は、平成28年度に引き続き100%を上回り、類似団体平均値でも上回った。

また、②累積欠損金は、類似団体平均値を大きく上回っていたものの、使用料改定及び終末処理場の維持管理費用の削減により減少傾向にある。⑥汚水処理原価については、類似団体平均値を下回っている。これは、早くから下水道整備に取り組んだことにより、整備にかかるコストが安価であったことなどが要因である。

財政状態については、③流動比率が、100%を超えていることから、一年以内に支払うべき債務に対して支払うことが出来る現金等を十分に保有している状況にある。また、④企業債残高対事業規模比率は横ばいであり、下水道の早期整備により、類似団体平均値と比較して低い水準にある。

施設の活用については、⑦施設利用率は、平成25～平成29年度でほぼ横ばいで推移している。⑧水洗化率は、99.94%であり、概ね100%を達成している。

2. 老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率については、類似団体平均値を大きく上回っている。終末処理場施設更新などを行っているが、下水道の早期整備により、法定耐用年数に近い資産が増加していることから、微増傾向にある。

なお、平成26年度に大きく増加している要因は、みなし償却制度の廃止によるものであるものである。

②管渠老朽化率については、年々増加しており、平成29年度は12.17%となり、類似団体平均値を大きく上回っている。

③管渠改善率については平成28年度より長寿命化計画に基づいた更新事業を行っており、平成29年度は類似団体平均値を上回っている。


全体総括

平成26年1月の下水道使用料の改定や下水処理施設の維持管理費用の削減により、経常収支比率及び、経費回収率は改善したものの、累積欠損金を解消するには至っておらず、今後は、平成29年度に策定した経営戦略に基づき、中長期的な視点で将来を見据え、人件費を含む維持管理経費の削減等、経営の健全化を図っていく必要がある。


更新については、長寿命化計画（平成28～平成31年度）に基づき、緊急度の高い箇所から、計画的・効率的に行っていく。

耐震化については、総合地震対策計画（平成27～平成31年度）に基づき、平成28年度から計画的に進めている。


1. 経営の健全性・効率性

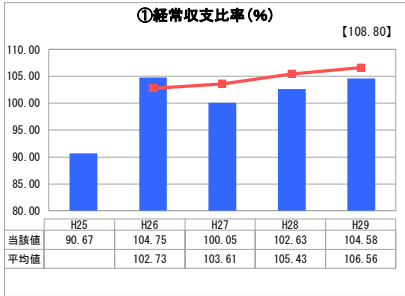


「経常損益」

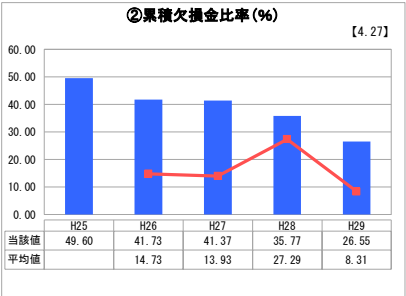


「累積欠損」

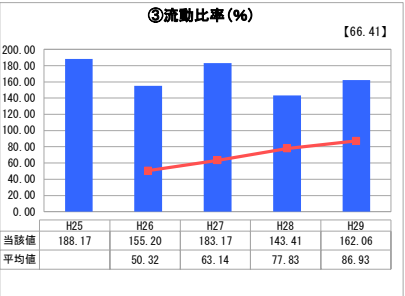


「支払能力」

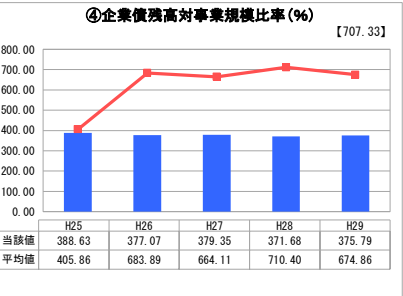


「債務残高」

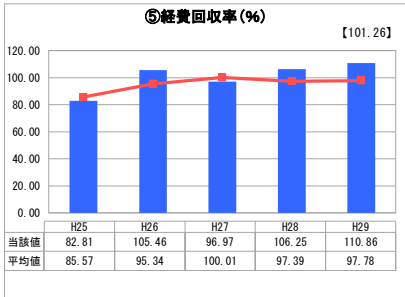


「料金水準の適切性」

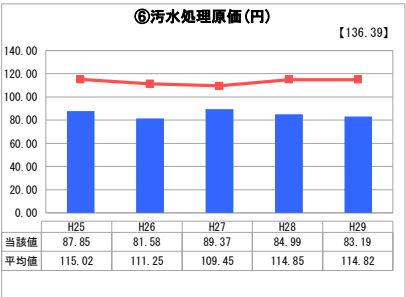

「費用の効率性」

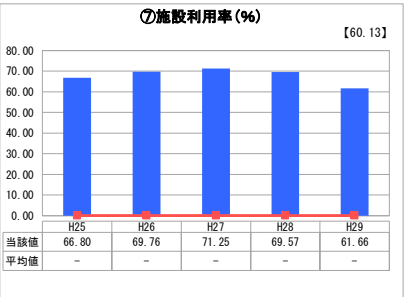


「施設の効率性」

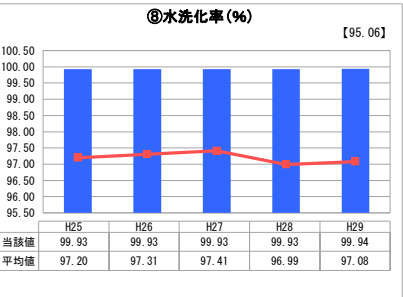


「使用料対象の捕捉」


2. 老朽化の状況

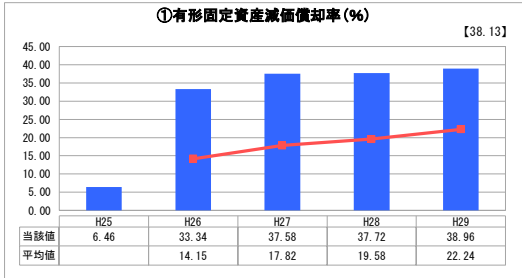

「施設全体の減価償却の状況」

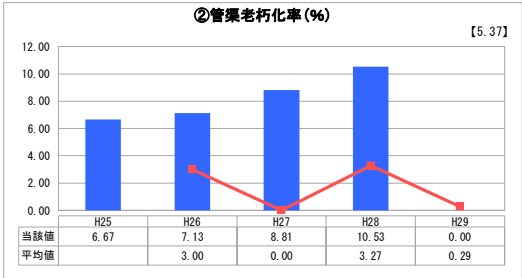

「管渠の経年化の状況」

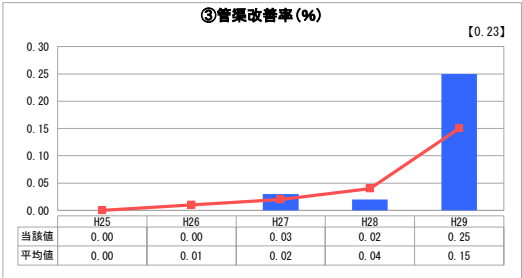

「管渠の更新投資・老朽化対策の実施状況」

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のための類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

※ 平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率、管渠老朽化率及び管渠改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。