

ご家庭でできる漏水チェック

上下水道部では8月から10月にかけて水道管の地下漏水の有無について調査を行いました。期間中、市民のみなさまにはご理解、ご協力をいただきありがとうございました。



市内の漏水につきましては、市民のみなさまにも発見いただけます。水道水の使用量が急に増えた場合は、漏水している恐れがあります。家の中のじゃ口を全部閉めて、メーターのパイロットが回っているかご確認ください。回っている場合は漏水の可能性があり、指定工事店にご相談ください。

また、検針の際に漏水の疑いのある場合にはお知らせします。黄色いお知らせの紙が届いたときは宅内で漏水している恐れがありますので、調査、修理の依頼をお願いします。水色のお知らせの紙が届いたときは配水管からメーターまでの給水管で漏水しています。上下水道部から修理に伺いますので、都合のよい日をお知らせください。

上下水道部でメーター以降（敷地内）の給水管の修理は行っておりませんので、漏水の修理は指定工事店に依頼していただきますようお願いします。賃貸住宅等にお住まいの方は、家主や管理人などにご相談ください。なお、屋外やメーターボックスの中にある止水栓を閉めることで、漏水の影響の拡大を抑えることができます。

問い合わせは、水道工務課（建設担当）

754.6133

2010 サイクル & エコカーニバルについて

11月7日(日)に宣真高等学校で「2010サイクル&エコカーニバル」が開催されます。上下水道部からも出展する予定ですので、お誘い合わせの上ぜひお越しください。

とき 11月7日(日)
10:00~15:00
(雨天決行)

ところ 宣真高等学校

上下水道部からの出展に関する問い合わせは

経営企画課

☎754-6069

なお、イベントに関する問い合わせは

環境にやさしい課
交通課

☎754-6242
☎754-6283

[illegible]

平成21年度 上下水道事業決算状況の概要

平成21年度の水道事業会計及び公共下水道事業会計の決算状況についてお知らせいたします。

《水道事業会計》

収入は、前年度と比較して、給水収益が減収となりましたが、用地売却に伴う特別利益などにより全体では2,908万円（1.1%）増収の25億6,778万円となりました。一方、費用は、工事請負費、資産減耗費が増加しましたが、委託料、受水費などが減少し、ほぼ前年度並みの22億3,438万円となり、収入から費用を差し引いた純利益は、3億3,340万円となりました。

《公共下水道事業会計》

平成21年度は、企業会計へ移行して初めての決算となります。収入は、下水道使用料、一般会計からの雨水処理負担金などで17億7,317万円となりました。一方、費用は、人件費、委託料、減価償却費及び支払利息などにより17億7,218万円となり、収入から費用を差し引いた純利益は、99万円となりました。

【水道事業会計】 貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

(単位：万円、%)

資 産		金 額	構成比	負債及び資本		金 額	構成比
資 産	固定資産	1,857,078	91.8	負 債	流動負債	33,750	1.7
	有形固定資産	1,706,264	84.3		預り金	11,152	0.6
	無形固定資産	150,814	7.5		未払金	22,598	1.1
	流動資産	165,972	8.2	資 本	資 本 金	1,395,761	69.0
	現金預金	134,657	6.7		剰 余 金	593,539	29.3
	未収金	29,103	1.4		資本剰余金	560,141	27.7
	貯蔵品	2,212	0.1		利益剰余金	33,398	1.6
合 計		2,023,050	100.0	合 計		2,023,050	100.0


【公共下水道事業会計】 貸借対照表

(平成22年3月31日現在)


(単位：万円、%)

資 産		金 額	構成比	負債及び資本		金 額	構成比
資 産	固定資産	3,977,129	98.9	負 債	流動負債	20,311	0.5
	有形固定資産	3,643,774	90.6		預り金	6	0.0
	無形固定資産	251,779	6.3		未払金	20,305	0.5
	投資	81,576	2.0	資 本	資 本 金	1,279,489	31.8
	流動資産	43,528	1.1		剰 余 金	2,720,857	67.7
	現金預金	6,219	0.2		資本剰余金	2,720,758	67.7
	未収金	37,309	0.9		利益剰余金	99	0.0
合 計		4,020,657	100.0	合 計		4,020,657	100.0

水道事業会計

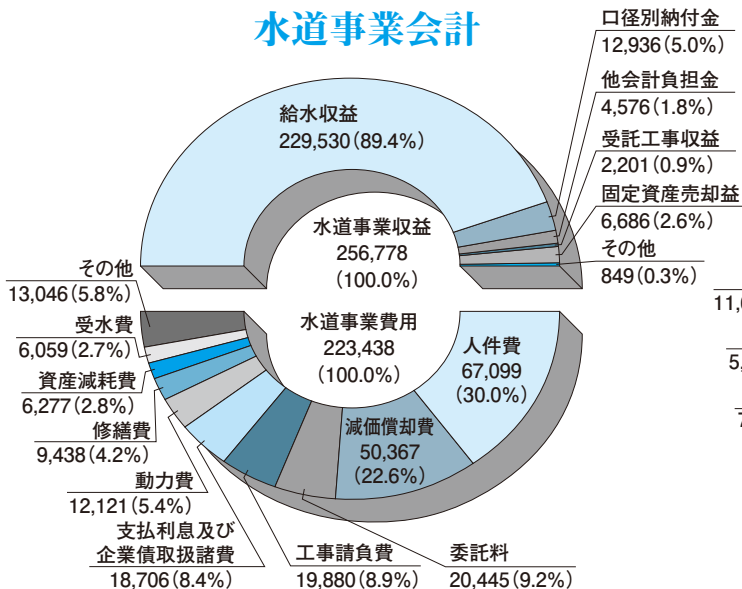

公共下水道事業会計

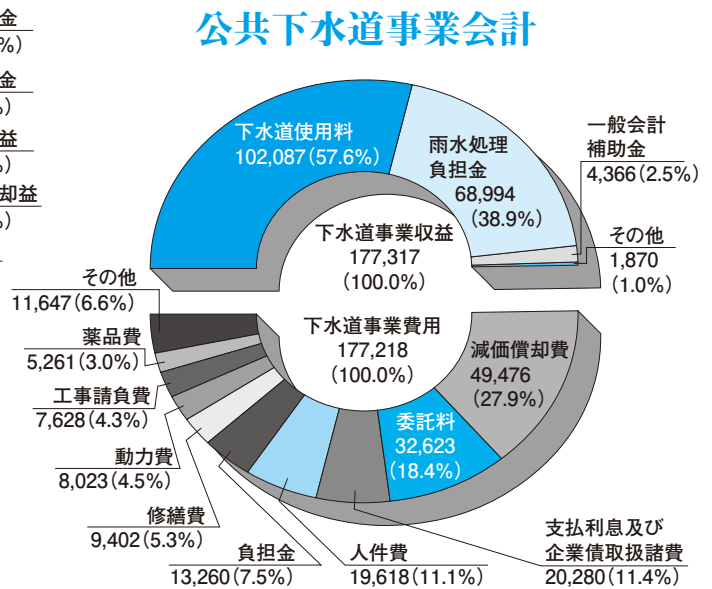

(単位：万円)

問い合わせは、経営企画課（経理担当） ☎754・6069

水道水の水質検査結果をお知らせします

原水及び浄水における水質基準項目の検査結果は下記のとおりです。
 水道水は、水道法に定められた下記50項目の水質基準を満たし、安全で良質な水質を維持しています。
 水質管理課では毎日水道水の検査を行っておりますので、安心してご利用ください。

(平成21年度決算より)

検査項目		水質基準値	古 江 浄 水 場												備考
			浄水（浄水場 出口）				原水（猪名川 表流水）				原水（余野川 伏流水）				
			回数	最大値	最小値	平均値	回数	最大値	最小値	平均値	回数	最大値	最小値	平均値	
1	一般細菌	100 個 /mℓ以下	12	0	0	0	12	7300	130	1300	12	320	0	39	病原生物
2	大腸菌	不検出	12	陰性	陰性	陰性	12	920	17	230	12	130	0	13	
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/L 以下	4	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下	4	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	4	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	4	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	4	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	4	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4	0.001	0.001 未満	0.001 未満	4	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	4	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4	0.002	0.001	0.002	4	0.003	0.002	0.003	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L 以下	4	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	無機物質
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	4	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	12	0.8	0.4	0.7	12	0.8	0.4	0.6	12	1.4	0.6	1.0	金属
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	4	0.28	0.21	0.23	4	0.29	0.22	0.25	4	0.35	0.21	0.29	
12	ほう素及びその化合物	1mg/L 以下	4	0.1	0.1 未満	0.1 未満	4	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	4	0.7	0.1 未満	0.2	一般有機 化学物質
13	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	4	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	4	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	4	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	
14	1,4- ジオキサン	0.05mg/L 以下	4	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	
15	シス-1,2- ジクロロエチレン 及びトランス-1,2- ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	4	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	4	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	4	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	
16	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	4	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	4	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
18	トリクロロエチレン	0.03mg/L 以下	4	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	4	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	4	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	
19	ベンゼン	0.01mg/L 以下	4	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
20	塩素酸	0.6mg/L 以下	4	0.08	0.06 未満	0.06 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	消毒副 生成物
21	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下	4	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	クロロホルム	0.06mg/L 以下	6	0.031	0.006	0.018	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L 以下	4	0.009	0.004	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下	6	0.006	0.001	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	臭素酸	0.01mg/L 以下	4	0.002	0.001	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下	6	0.042	0.011	0.030	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L 以下	4	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	6	0.013	0.004	0.009	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	ブロモホルム	0.09mg/L 以下	6	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下	4	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	金属
31	亜鉛及びその化合物	1mg/L 以下	4	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	4	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	4	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	4	0.07	0.02	0.05	4	0.94	0.22	0.43	4	0.38	0.01	0.10	
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	4	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4	0.30	0.16	0.22	4	0.27	0.03 未満	0.07	
34	銅及びその化合物	1mg/L 以下	4	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	4	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	4	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下	4	18.4	14.5	16.4	4	12.6	8.6	10.8	4	48.0	9.3	21.4	味覚
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下	4	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4	0.034	0.018	0.027	4	0.011	0.001 未満	0.003	色
37	塩化物イオン	200mg/L 以下	12	26.8	14.6	20.8	12	16.6	6.7	11.7	12	53.1	11.0	23.9	味覚
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下	4	59	45	51	4	57	44	50	4	89	70	77	
39	蒸発残留物	500mg/L 以下	4	143	104	118	4	124	101	109	4	223	121	159	発泡
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	4	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	4	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	4	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	
41	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下	4	0.000003	0.000002 未満	0.000002 未満	4	0.000003	0.000002 未満	0.000002 未満	4	0.000002 未満	0.000002 未満	0.000002 未満	かび臭 物質
42	2- メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 以下	4	0.000002 未満	0.000002 未満	0.000002 未満	4	0.000002 未満	0.000002 未満	0.000002 未満	4	0.000002 未満	0.000002 未満	0.000002 未満	
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下	4	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	発泡
44	フェノール類	0.005mg/L 以下	4	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	4	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	4	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	におい
45	有機物（ＴＯＣ）	3mg/L 以下	240	1.7	0.8	1.1	240	5.6	1.0	1.7	239	2.3	0.3	0.6	味覚
46	pH 値	5.8 ～ 8.6	242	7.9	7.0	7.5	242	8.6	7.3	7.9	241	7.8	6.7	7.0	基礎性状
47	味	異常でないこと	12	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	臭気	異常でないこと	242	—	—	異常なし	242	—	—	植物性臭	241	—	—	微植物性臭	
49	色度	5 度以下	365	1	1 未満	1 未満	242	82	3	8	241	18	1 未満	1	
50	濁度	2 度以下	365	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	242	108	0.8	4.4	241	17.6	0.1 未満	0.6	

上下水道の冬じたく

水道



冬の低温にご注意ください

家屋の北西面に位置する立ち上がり露出管、屋外のじゃ口または露出した水道機器等はこれからの季節、気温が著しく低下すると凍結し破損する恐れがあります。

寒さを乗り切るために、お早めに「水道の冬じたく」をしてください。



凍結を防ぐには

水道管やじゃ口の部分に、市販の発泡スチロール等の断熱材や布等の保温材を巻いて被覆し、保温材が濡れない様に、その上からビニールテープ等を巻いてください。

また、湯沸器内の水抜きもお忘れなく。なお、最近の屋外型湯沸器等は気温が下がると、自動的に安全弁が作動して水抜きができるものもあります。



じゃ口が凍り、水が出ないときは

じゃ口の口金に暖めたタオルをかぶせ、じゃ口の根元からゆっくりとぬるま湯を注いでください。熱湯をかけると水道管が破損することがありますので、決して熱湯をかけないでください。



水道管が破損したときは

屋外かメーターボックス内にある止水栓を回して水を止め、破損した部分に布かテープをしっかり巻いて応急修理をしてください。その後、「池田市指定給水装置工事事業者」に修理を申し込んでください。

問い合わせは、水道工務課（建設担当） ☎754・6133

下水道



灯油などを絶対に捨てないで！！

昨年に使い残した灯油などをベランダや側溝、トイレなどに絶対に捨てることのないようお願いします。灯油などは引火性があり危険なため、消防の出動や広範囲の下水道管洗浄、特殊処理や機器清掃などが必要となりますので、くれぐれもご注意ください。

問い合わせは、下水道工務課（建設担当） ☎754・6282

朝一番の 水道水は 飲み水以外に

通常の使用状態では問題ありませんが、鉛給水管を使用されているご家庭や赤水が出る場合、また、家を長期間留守にされたときには、念のため、朝一番の水はバケツ約1杯分を飲料水以外にお使いください。

なお、上下水道部ではより安心して水道水を使っていただけのように、鉛給水管の取替え工事にかかる費用の一部を助成します。

鉛給水管の取替えをされる場合は、次の要件に適合していれば1引き込み工事につき2万円の助成を行います。

○配水管からメーター回りまでのすべての鉛給水管を取替える工事であること。
○取替え前と取替え後における口径が、同じであること。

水道工務課（給排水担当）

☎754・6133

上下水道部への連絡は、 執務時間内

（午前8時45分から午後5時15分まで）
をお願いします

なお、執務時間外（平日の午後5時15分～翌朝午前8時45分までの間、土・日曜日、祝日及び年末年始）の上下水道に関する連絡は、委託業者である「池田市指定管工事協同組合」 ☎750・6388にお願いします。

ご注意ください

最近、上下水道部の委託であるかのように装って皆さまのご家庭を訪問し、「お宅の水道管（あるいは下水道管）を洗います」「水質検査をします」「浄水器を販売します」などと言って、法外な代金を請求するという悪質なケースが多発しています。上下水道部ではこのような訪問販売などをすることはありません。身分証明書を確認するなど十分ご注意ください。

ご不審なことがありましたら、上下水道部までお問い合わせください。