

むき出しの水道管には保温チューブを巻いたり、蛇口には布を被せてビニールで覆い、紐で巻きつけてください。また、湯沸器内の水抜きもお忘れなく。最近の屋外型湯沸器などでは、自動的に水抜きができるものもあります。



水道管の「保温度」をお願いします！  
放っておくと大変なことに！



## 凍結を 防げよう！

### 凍結の多い場所

- 水道管やメーターが露出しているところ
- 北向きのところ
- 風当たりの強いところ

### 水道管が壊れたら

屋外かメーターボックス内にある**止水栓**(場所の確認をしましょう)を回して水を止めてください。修理については個人負担となります。「池田市指定給水装置工事事業者」に申し込んでください。ご不明な点は、水道工務課までご相談ください。

### 蛇口が凍ったら

いきなり水道管に熱湯をかけると破損することがありますので、決して熱湯をかけないでください。凍結していると思われるところにタオルを被せて、**ぬるま湯**をゆっくりかけて徐々に溶かしてください。



水道管が40年～80年もつといわれた事にびっくりしました。私は10年くらいだと思っていました。毎日私たちのために、水をきれいにしてくれたり、配ったりしてくれてありがとうございます。

水道管の太さ、重さ、お金を聞いてとてもびっくりしました。太いもので60cmというのが特にびっくりしました。上下水道部の人がいるおかげで、キレイな水を飲めると、とてもありがたいと思いました。

色々な水のことを知れて、よかったです。体験や見学もしたいです。もし、できただけで、入って仕事をしたいです。どんどん水の事を知っていきたいです。



私は水がすごいなとおもいました。

今は行けないけれど、いつか浄水場に行ってみたいと思っています。洗いの時、油を拭き取ってから洗ったり、めの細かいネットを使ったりしようと思います。(世界の)196か国のうち、15か国しか水道の水が飲めない事にびっくりしました。そして、日本は、そのうちの一つだという事が分かって、それは浄水場の人たちのおかげだと思います。

水を川から取っているなんてしなかったです。今日は本当にありがとうございました。



## 活動 かつどうほうこく 報告

9月7日・17日にWeb会議サービス「Zoom」を使って、北豊島小学校の4年生からお仕事インタビューを受け、感想をいただきました。


コロナ禍での特別授業  
Zoomを使った  
お仕事インタビュー

令和元年度

水道水の水質検査結果を  
お知らせします。

●古江浄水場出口の水質(水質基準項目の令和元年度最大値)

健康に影響を与える項目(31項目)

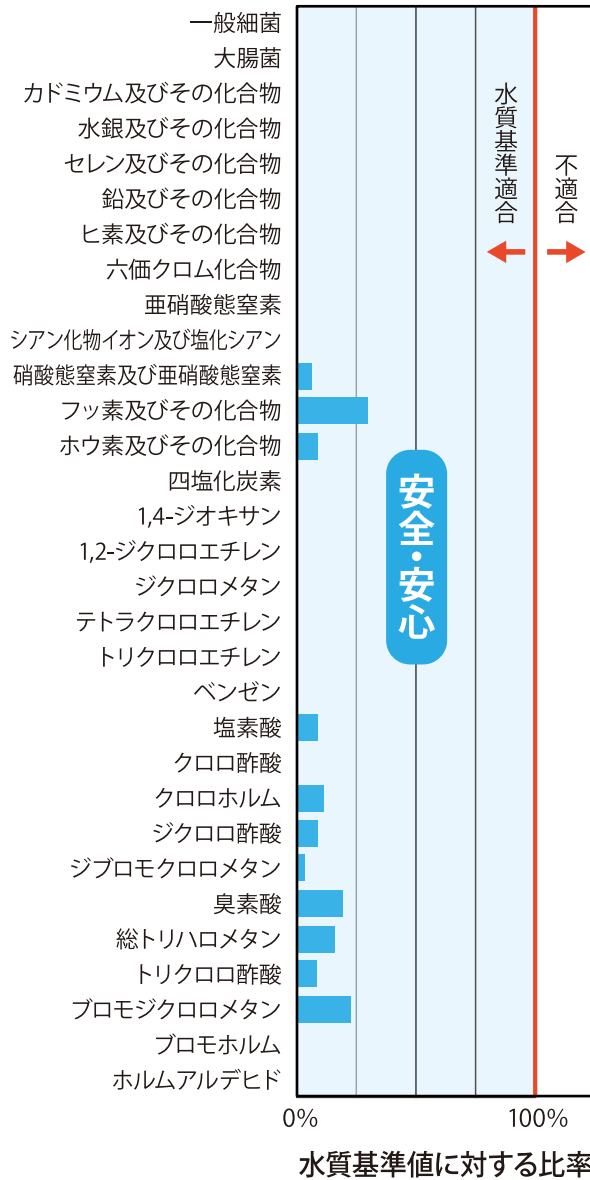

生活に影響を与える項目(20項目)



※pHは7.3~7.8であり、基準値(5.8~8.6)内です。  
また、味、臭気に異常は認められませんでした。

池田市の水道水は、水質基準(51項目)をすべて満たしているので安全ですよ。安心してご利用ください。

※詳しい水質検査結果(令和元年度分)は池田市上下水道部ホームページ又は、上下水道部総務課の窓口で見ることができます。

【水質に関するお問い合わせ】  
水質管理課 ☎(072) 751-8158



イオンクロマトグラフでの検査の様子(古江浄水場)

公共  
下水道事業

主な事業

- 雨水管・污水管の整備及び更新 3,517m
- 下水処理場の設備更新

収益は**28億9,549万円**で前年度と比べて**5,063万円**の**減収**となりました。

主な要因は、長期前受金戻入の減収によるものです。

費用は**27億5,994万円**で前年度と比べて**5,037万円**の**減少**となりました。

主な要因は、減価償却費の減少によるものです。

**1億3,555万円の黒字**となりました。

水道事業

主な事業

- 配水管・送水管の新設 896m
- 老朽化した配水管の取替 3,443m
- 浄水場・配水池の設備更新

収益は**23億8,275万円**で前年度と比べて**7,938万円**の**減収**となりました。主な要因は給水収益や口径別納付金が減少したことによるものです。

費用は**20億1,193万円**で前年度と比べて**7,430万円**の**減少**となりました。主な要因は修繕費や減価償却費が減少したことによるものです。

**3億7,082万円の黒字**となりました。

決算状況のお知らせ

上下水道事業の

令和元年度

水道事業会計



収益的収支


23億8,275万円 /




20億1,193万円 /



7億6,840万円 /



14億9,347万円 /



収支差引(利益)  
3億7,082万円

資本的収支



公共下水道事業会計

収益的収支

28億9,549万円 /



27億5,994万円 /




汚水・雨水を処理したり、施設を維持・管理するための費用  
(動力費、委託料、職員給与費など) 9億8,196万円

21億3,054万円 /



27億3,717万円 /



「減価償却費」や「長期前受金戻入」は、  
どういったものなの？



収益的収支とは？

「減価償却費」から「長期前受金戻入」を差引いたものは、内部留保資金として貯まっています。施設の新設・更新のために使われます。

水道水をつくり、汚水や雨水を処理したり、施設の維持管理をするための経費とその財源です。


資本的収支とは？

施設を建設、更新するための経費とその財源です。





【水道水の給水方式について】

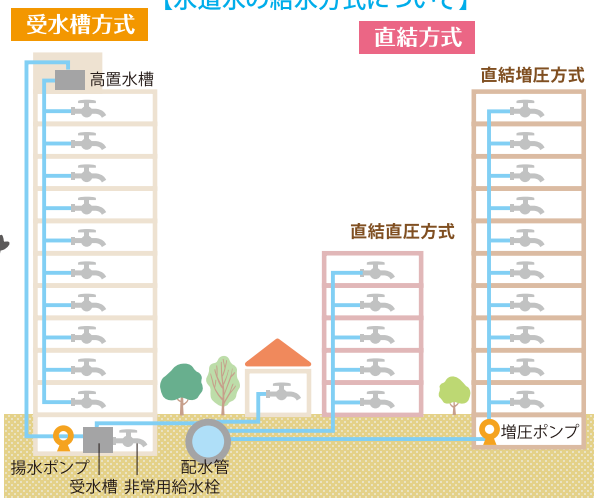

停電と断水の関係について

停電による断水発生の原因

水道の給水方式は、大きく分けて「直結直圧方式」「直結増圧方式」「受水槽方式」に分けられます。「受水槽方式」では受水槽方式や直結増圧方式を採用しており、水道水をお客様所有のポンプを利用して各部屋に送っています。停電が発生すると**ポンプが停止してしまふため、水を送ることができなくなってしまう**ます。



停電による断水が起こったら

マンションの場合、お住まいの建物により給水方式が異なるため、まずは管理会社にお問い合わせください。また、マンションによっては停電でも給水可能な**非常用給水栓**が設置されている場合があります。停電による断水について、不明な点がありましたら、水道工務課までお問い合わせください。

断水に備えるために

飲料水の備蓄の目安は、一人あたり**一日3リットルを3日分**です。また、浴槽に水を張っておけば、トイレの排水等に利用できます。マンションにお住まいの方は、ご

自宅の**給水方式と非常用給水栓の有無**について、管理会社に確認し、日頃から把握しておいて頂くようお願いいたします。



朝一番の水道水は

飲み水以外に

通常の使用状態では問題ありませんが、鉛給水管を使用されているご家庭や赤水が出る場合、また、家を長期間留守にされたときには、朝一番の水はバケツ約一杯分を飲料水以外にお使いくください。なお、上下水道部ではより安心して水道水を使っていただけよう、鉛給水管の取替えをされる場合は、次の要件に適合していれば1引き込み工事につき2万円の助成を行います。

- 配水管からメーター回りまでのすべての鉛給水管を取替える工事であること。
- 取替え前と取替え後における口径が、同じであること。

【お問い合わせ】水道工務課  
 (072) 754-1613  
 (072) 754-1613  
 (072) 754-1613

上下水道部へのお問い合わせ・ご相談は

水道の使用開始・中止料金について	☎(072) 754-6106	営業課
給水装置・排水設備の申請	☎(072) 754-6190	水道工務課
水漏れ、水道工事について	☎(072) 754-6133	
排水の詰まり、下水道工事について	☎(072) 754-6282	下水道工務課
訪問販売等の相談について	☎(072) 754-6131	総務課
経営、広報、ホームページ、マンホールカードについて	☎(072) 754-6069	経営企画課
水質について	☎(072) 751-8158	水質管理課

※夜間(17:15~翌8:45)・休日のお問い合わせは、池田市指定管工事協同組合(☎072-750-6388)をお願いします。

『ご注意ください』  
 最近、上下水道部からの委託であるかのように装って皆さまのご家庭を訪問し、「新型コロナウイルスで汚染されているので」お宅の水道管(あるいは下水道管)を洗います」「水質検査をします」「浄水器を販売します」などと行って、**法外な代金を請求**するという悪質なケースが多発しています。  
 上下水道部ではこのような訪問販売などをする事はありませんので、身分証明書を確認するなど対応には十分ご注意ください。  
 ご不審なことがありましたら、上下水道部までお問い合わせください。

